


CHA-07/10, SEW, Trennspeicher

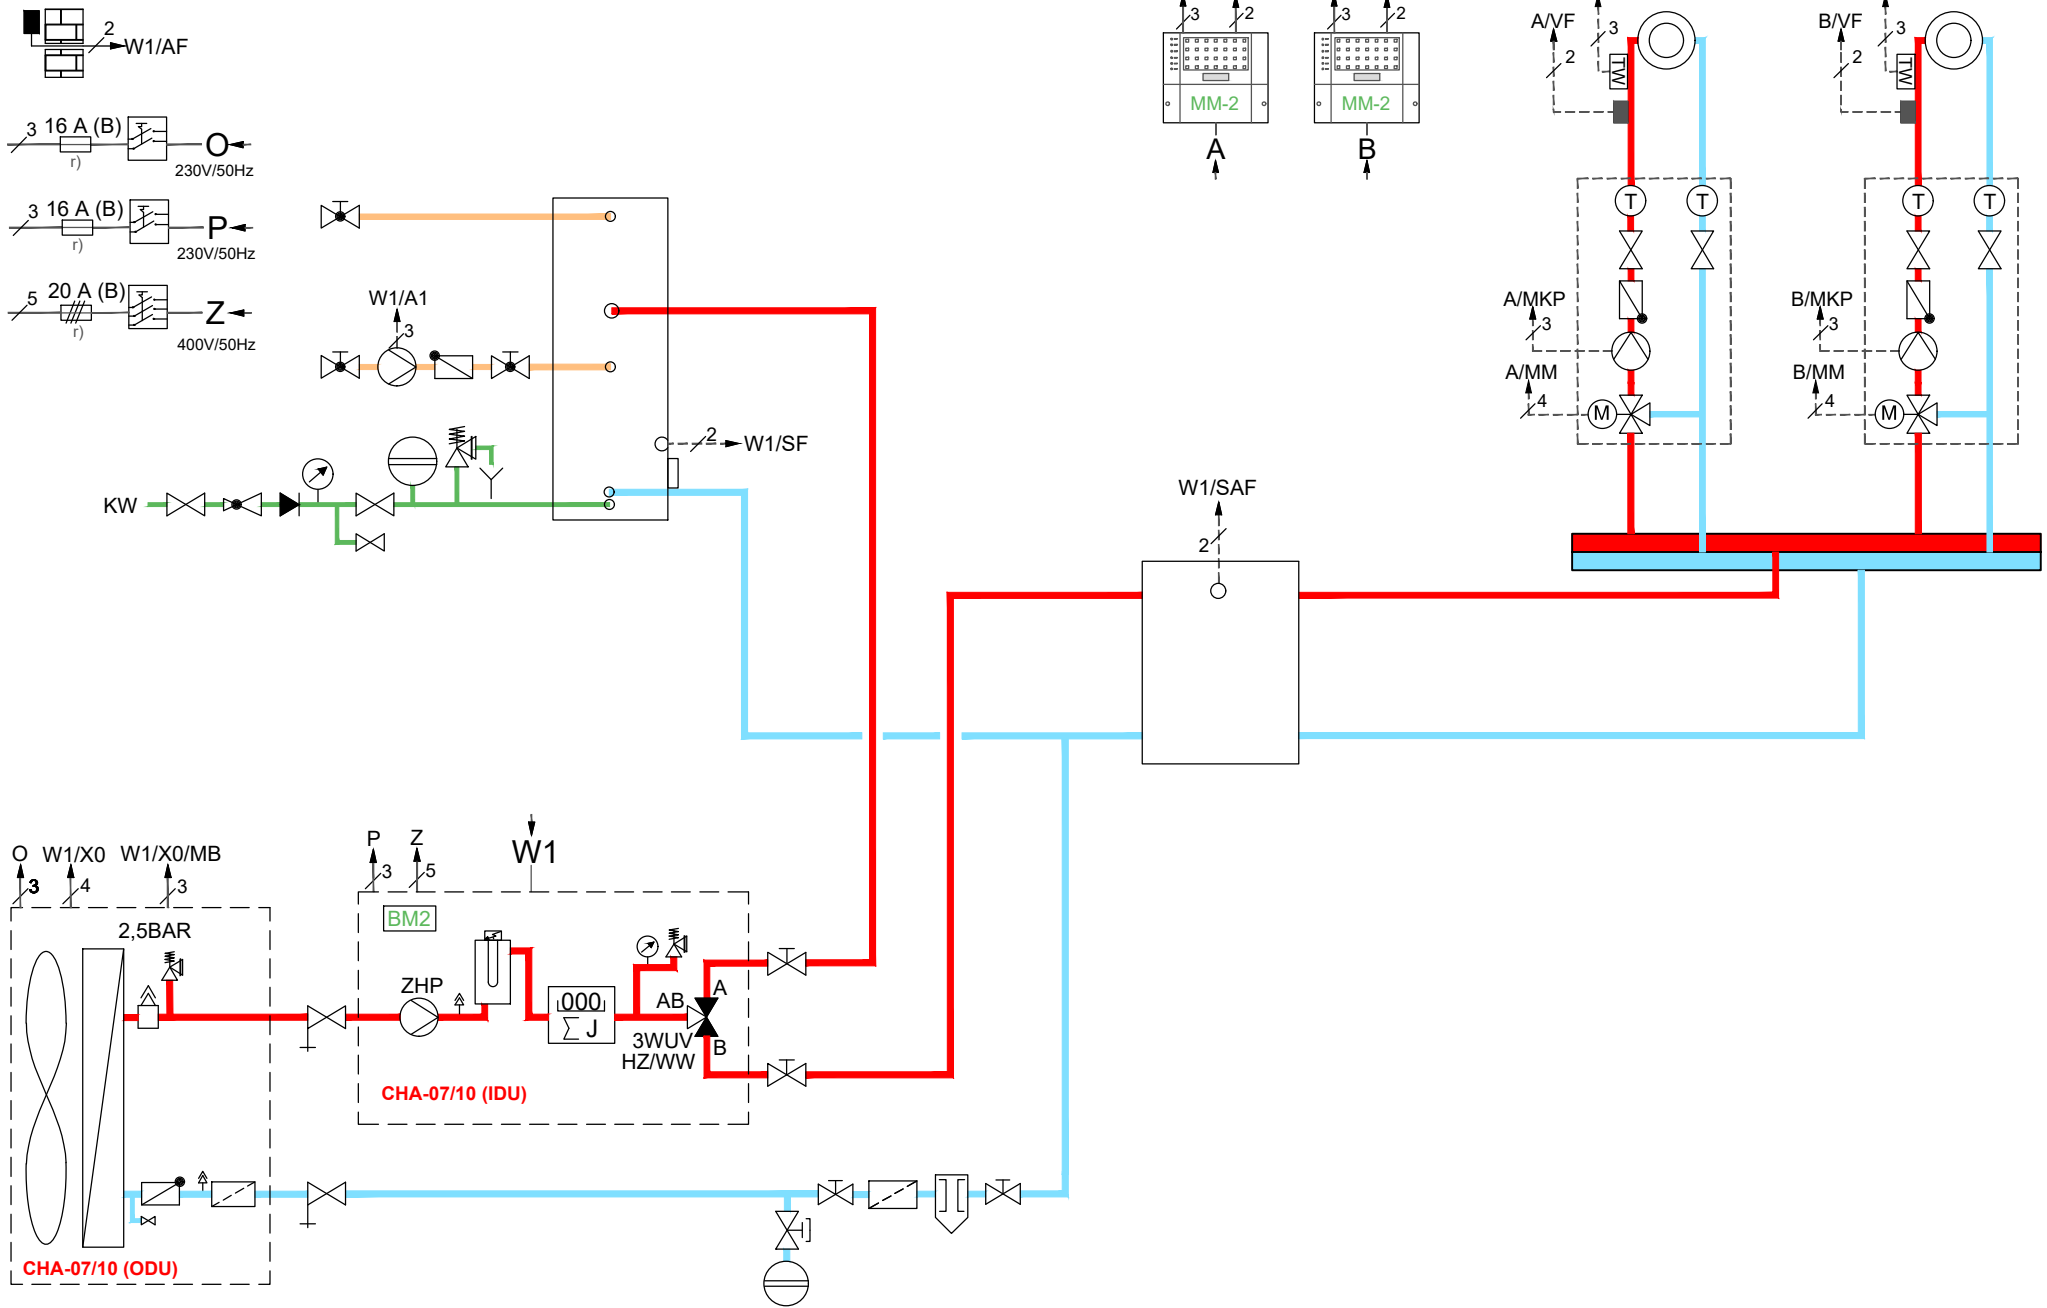

Funktionsbeschreibung und Einstellungshinweise

KB	Einheit	Adresse	Konfiguration ¹⁾	HK	MK	LH	RLA	Sp	ZP	Beschreibung
W1	Regelung CHA	1 Werkseinstellung	12					x	x	• witterungsgeführte Sammlertemperaturregelung für Heizbetrieb • intervallgesteuerte Zirkulationspumpe • Speichertemperaturregelung ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter WP001¹⁾ = 12, Parameter WP003¹⁾ = Zirk20 oder Zirk50 oder Zirk100 ⇒ Optionale Einstellung: Parameter WP022¹⁾, WP080¹⁾ und WP091¹⁾ sind abhängig von der gewünschten Betriebsart einzustellen.
A	Mischermodul MM-2 für MK1	 Adresse MM-2 Werkseinstellung	8 Werkseinstellung		x					• witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eines Mischerkreises ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter MI 03¹⁾ = 0
B	Mischermodul MM-2 für MK2	 Adresse MM-2	8 Werkseinstellung		x					• witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eines Mischerkreises ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter MI 03¹⁾ = 0
O/ P/Z	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	^{r)} siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung